

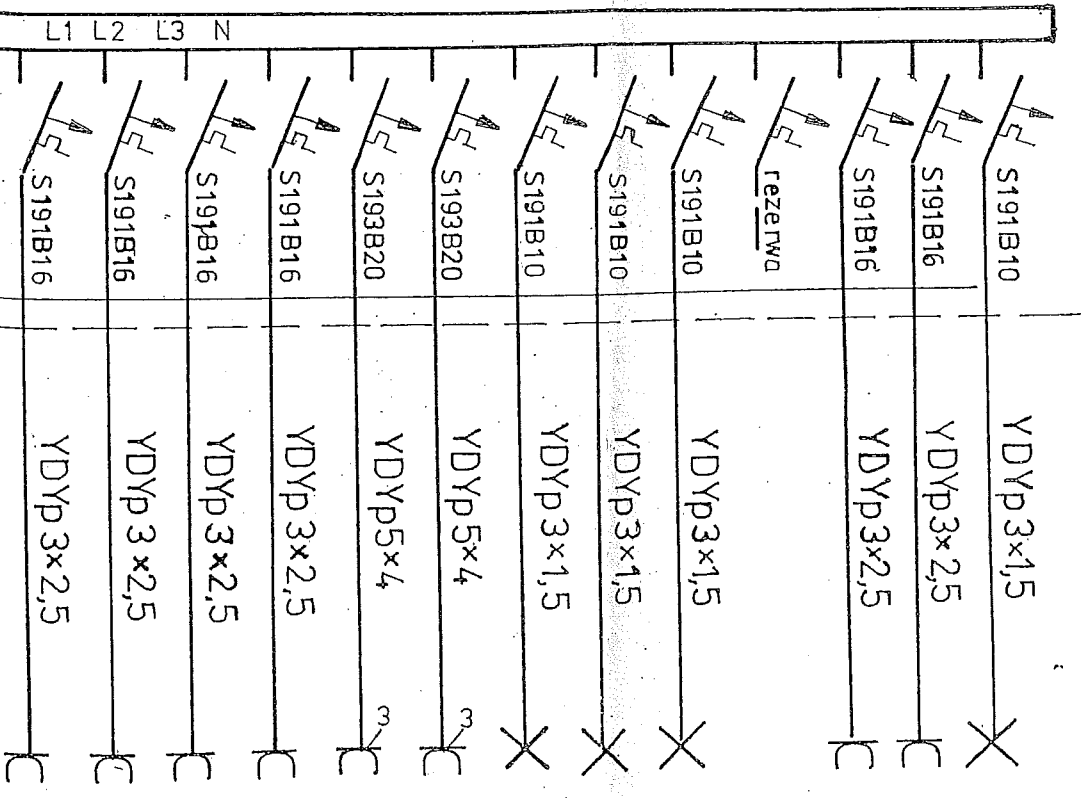
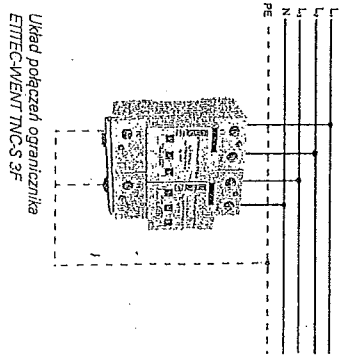



SYSTEM OCHRONY OD PORAŻENI:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
ZASILANIA W URZĄDZIE T-N-S

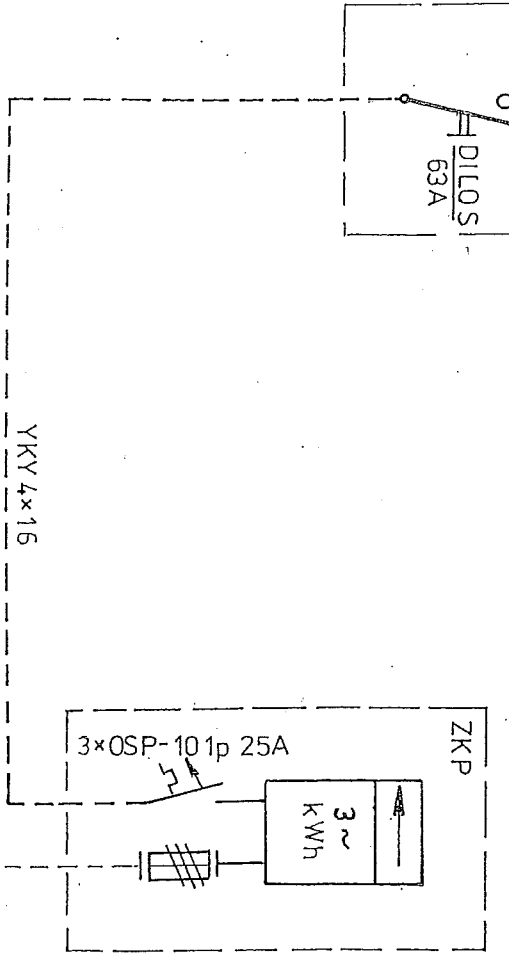

Wyłącznik różnicowo prądowy
EF-4 63/0,03A

OGRAŃCZNIK PRZEPIĘĆ
ETITEC - WENT
TNC-S 3F

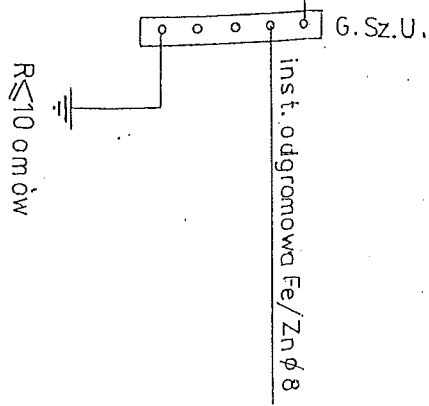

DILLOS
63A

YKY 4x16